


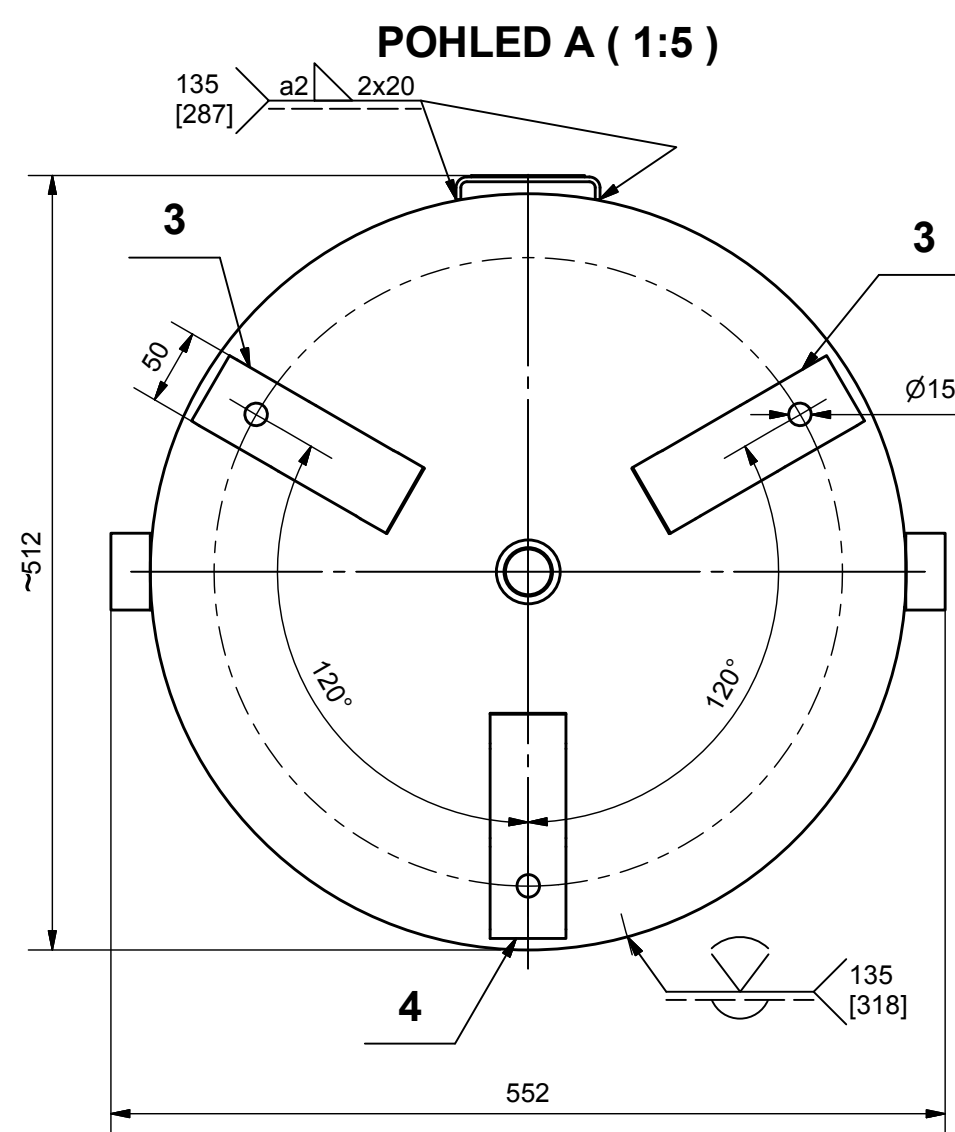


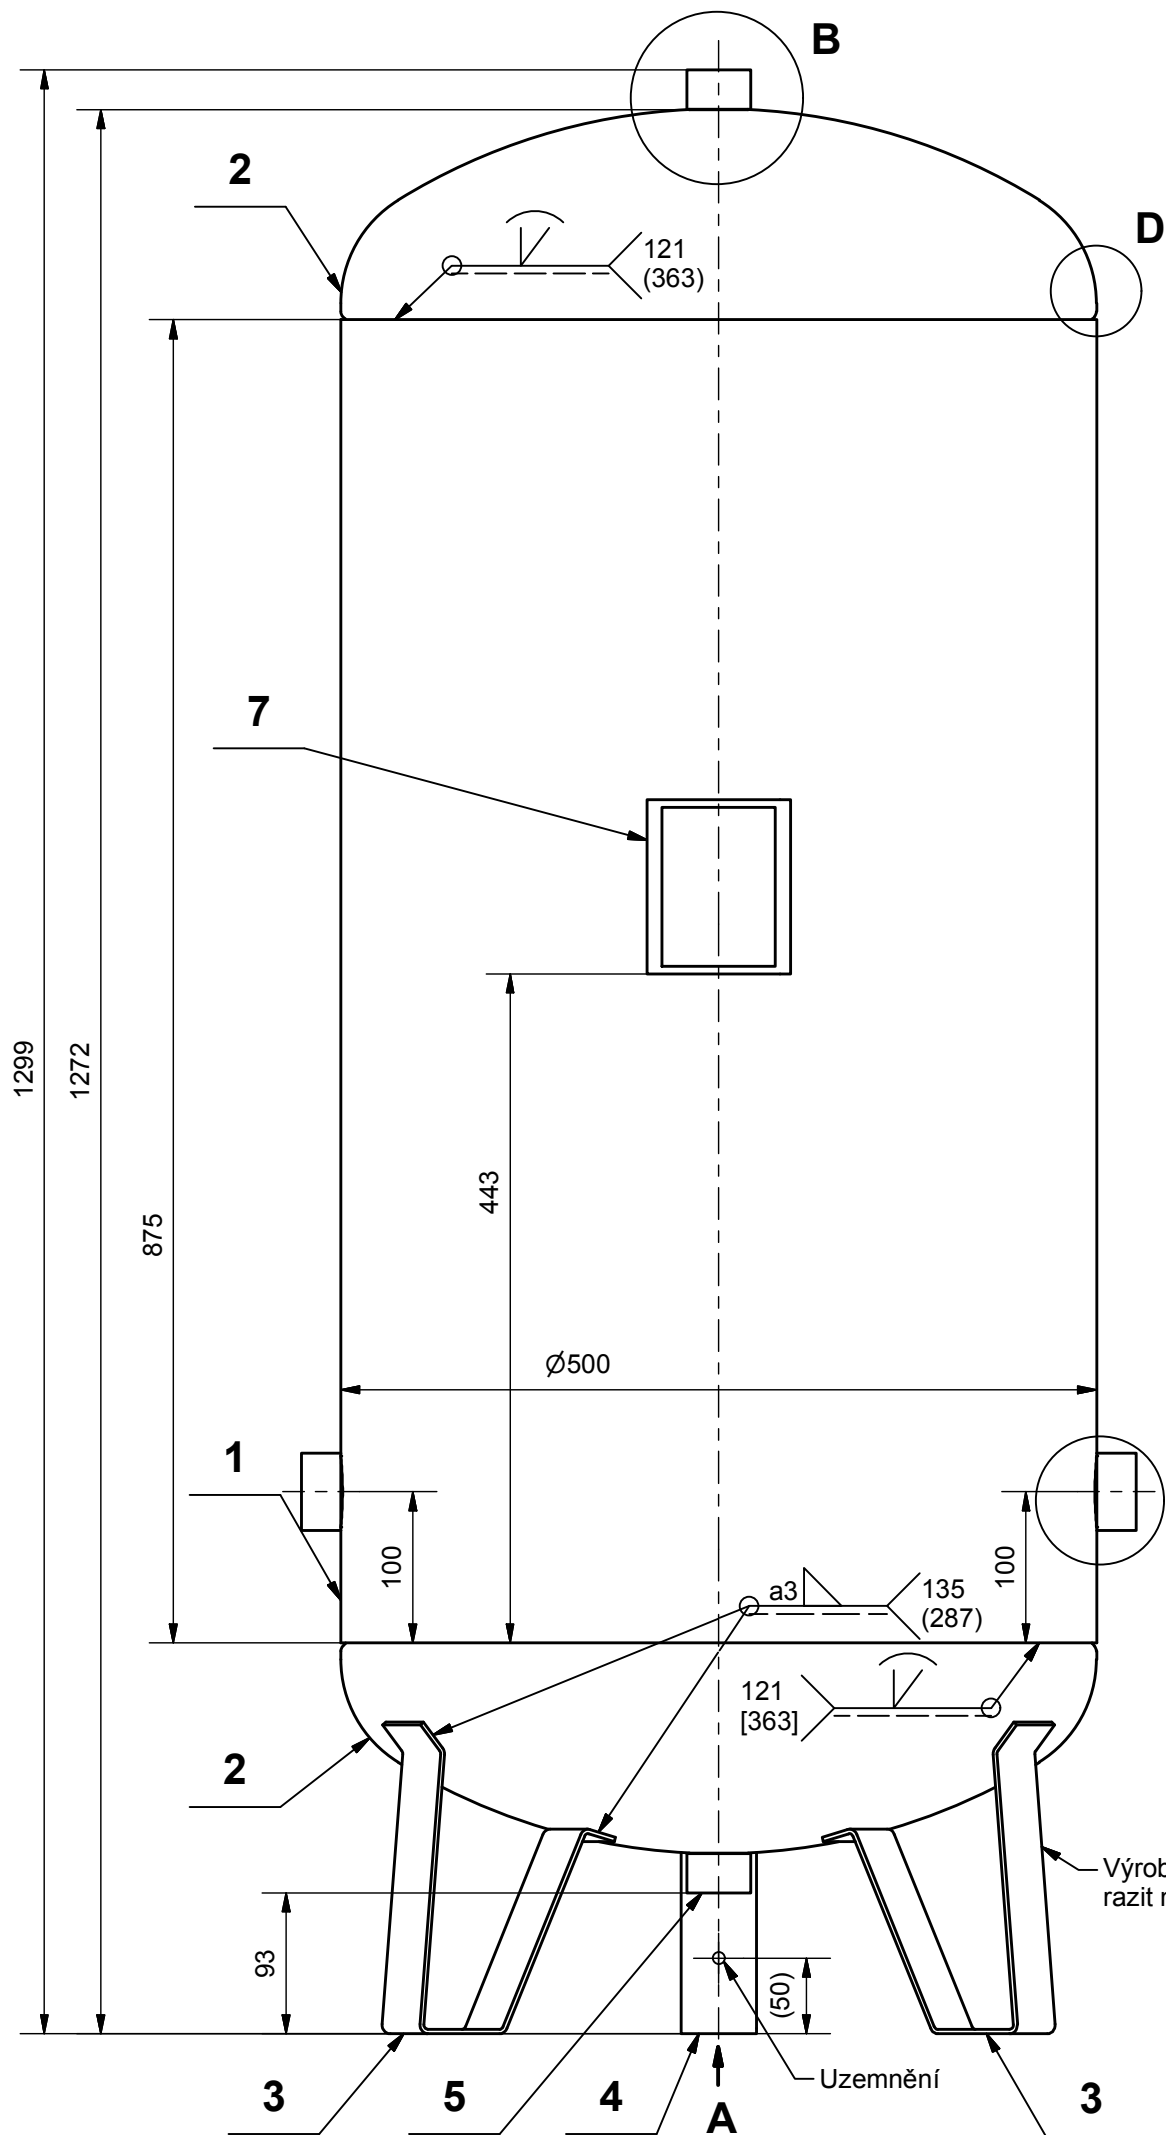


DETAIL B (1:5)

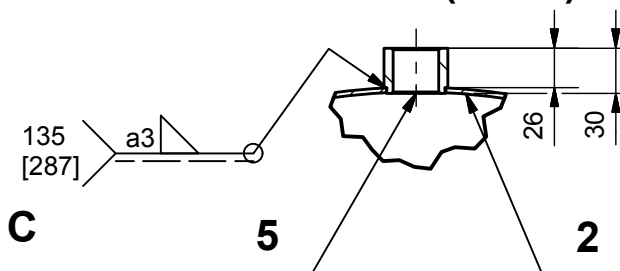

DETAIL C (1:5)

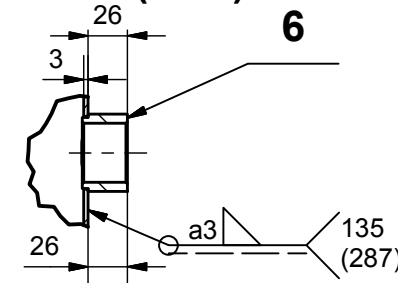

DETAIL D (1:2)

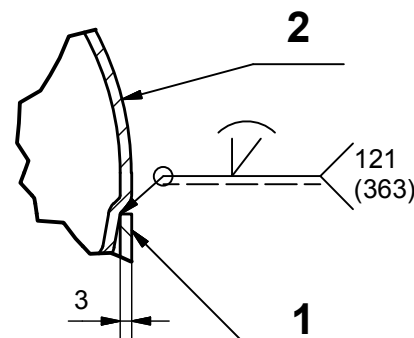

Návarky na dnech nádoby na odvodu vzduchu a vypouštění, vařit bez vnitřního přesahu.



Step TRUTNOV a.s.
tel.: +420 499 407 407

TYP	SP-POZ04
KONSTRUKČNÍ STANDART	EN 13445
ROK VÝROBY/VÝROBNÍ ČÍSLO	2016 / 21081-180
MAX. DOVOLENÝ TLAK PS	10,0 bar
MAX. DOVOLENÁ TEPLOTA TS _{max} /TS _{min}	95 / 0 °C
ZKUŠEBNÍ TLAK PT	23,0 bar
Po	- bar
OBJEM V	200 L
HMOTNOST BEZ NÁPLNĚ	50 kg
SKUPINA TEKUTINY	2
DATUM 1. TLAKOVÉ ZKOUŠKY	-



TECHNICKÉ ÚDAJE

Médium	voda, vzduch
Skupina tekutiny	2
Předpisy	PED 2014/68/EU
- konstrukční standard	EN 13445
Modul posuzování shody dle PED 2014/68/EU	H
Kategorie nádob dle PED 2014/68/EU	III.
Kategorie nádob dle ČSN 69 0010	-
Zkušební skupina nádob dle EN 13445	4
Max.rozkmít pracovního přetlaku (Δ p)	10bar
Max.dovolený počet cyklů zatížení	500

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ

ZÁDRŽNÉ BODY VÝROBY :

OPRACOVÁNÍ VŠECH SVAROVÝCH PLOCH
KONTROLA SVARŮ VIZUELNÍ
HODNOCENÍ VAD DLE EN ISO 5817/C
SVAŘIT: 141 - OK Tigrod 12.60 / Arcal 1
135 - OK Autrod 12.51 / Arcal 24
121 - OK Autrod 12.20 / OK Flux 10.71

ČSN EN ISO 13920-C

1	Štítek				0,32	S0103-68	7
2	Návarek G 5/4"		P265GH		0,19	S0012-026	6
2	Návarek G 1"		P265GH		0,15	S0012-025	5
1	Noha 500 - uzemnění				0,51	S0033-05	4
2	Noha 500				0,51	S0033-02	3
2	Dno Ø500x3 s pertlem	DIN 28013	P265GH		7,61		2
1	Pl.3x875,00x1558,25	EN 10028	P265GH	Ø500x3	32,05		1
KS	Název - rozměr	Polotovár	Materiál	Poznámka	Hm.(kg)	Výkres	Poz
Č.ZAKÁZKY	16298	DATUM	3.10.2016	ZMĚNA		INDEX	DATUM
VÝPOČET PVES	FU POZ04	HMOTNOST	50 kg				
	KRESLIL	Ing. Vacek	MĚŘITKO	1:5			
	SCHVÁLIL	Ing. Fultner	TYP	SP-POZ04			
název	Nádrž pozinkovaná 200L			č.výk.	SP-POZ04		