

BOLLY® 1 XL

BOJLER POLYWARM® S 1 PEVNÝM VÝMENNÍKOM NA VÝROBU TÚV



VYUŽITIE

Výroba a akumulácia TÚV

MATERIÁL

Oceľ povrchovo ošetrená vrstvou Polywarm® (certifikáty ACS - SSICA - DVGW - W270) vhodná aj pre pitnú vodu podľa nariadenia 174 zo 06.04.04

TEPELNÝ VÝMENNÍK

1 pevný tepelný výmenník s vrstvou Polywarm®

IZOLÁCIA

PEVNÁ: polyuretán s vysokou schopnosťou tepelnej izolácie Vrchná vrstva pláštú je z PVC.

KATÓDOVÁ OCHRANA

Horčíková anóda

VYPUSTENIE

Vypustenie sa nachádza v spodnej časti nádoby.

TESNENIA



Gumové tesnenia (zodpovedajú nariadeniu č.174 z 2004); odolnosť až 200 °C. Tesnenia boli testované v kombinácii s uhlíkovou oceľou s povrchovou úpravou Polywarm®.

ZÁRUKA

Záruka na výrobné vady výrobku: 5 rokov

PRÍSLUŠENSTVO

Pre kompletnú ponuku príslušenstva kontaktujte technické oddelenie.



BOLLY® 1 XL WB

Model	PEVNÁ IZOLÁCIA	Povrch výmenníka [m2]	Energetická trieda
KÓD			
200	3104162330011	2	B
300	3104162330012	3,4	B
400	3104162330013	4,4	C
500	3104162330014	5,4	C



BOLLY® 1 XL WC

Model	MÄKKÁ/ ZMONTOVATEĽNÁ IZOLÁCIA	Povrch výmenníka [m2]	Energetická trieda
KÓD			
800	3104162320007	6,0	C
1000	3104162320008	6,5	C

PRÍSLUŠENSTVO

ELEKTRICKÉ ŠPIRÁLY

Mod.	Obj. vyhriatej vody použitím el. špirály (lt)	JEDNOFÁZOVÉ		
		1,5 kW	2 kW	3 kW
150	42	52400000000051	52400000000052	52400000000053
200	72			
300	113			
400	167			
500	184			
800	313			
1000	383			
1500	557			

TROJFÁZOVÉ				
4 kW	5 kW	6 kW	9 kW	12 kW
52400000000047	52400000000048	52400000000049	52400000000050	52400000000031
Doba ohrevu od 10 °C do 45 °C [min]				
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//
257	206	171	114	86
374	299	250	166	125

Centrála Easy Control

KÓD	PRE MODEL
5005000310002	WC
5005000310003	WB



Teploměr

KÓD
5032240000107



Titánová anóda



Produkty navrhnuté a vyrobené v súlade so smernicou P ED 2014/68/EU, Článok 4.3 - ErP Ecodesign Smernica 2009/125/CE



BOLLY® 1 XL

BOJLER POLYWARM® S 1 PEVNÝM VÝMENNÍKOM NA VÝROBU TÚV

Model	NÁDOBA		VÝMENNÍK	
	Pmax	Tmax	Pmax	Tmax
200 ÷ 800	10 bar	90 °C	12 bar	110 °C
1000	8 bar	90 °C	12 bar	110 °C



CORDIVARI® Lab
TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH vyhlasuje, že výrobné postupy a laboratórne testy spoločnosti Cordivari zodpovedajú norme EN 15332 určenej smernicou ErP Ecodesign

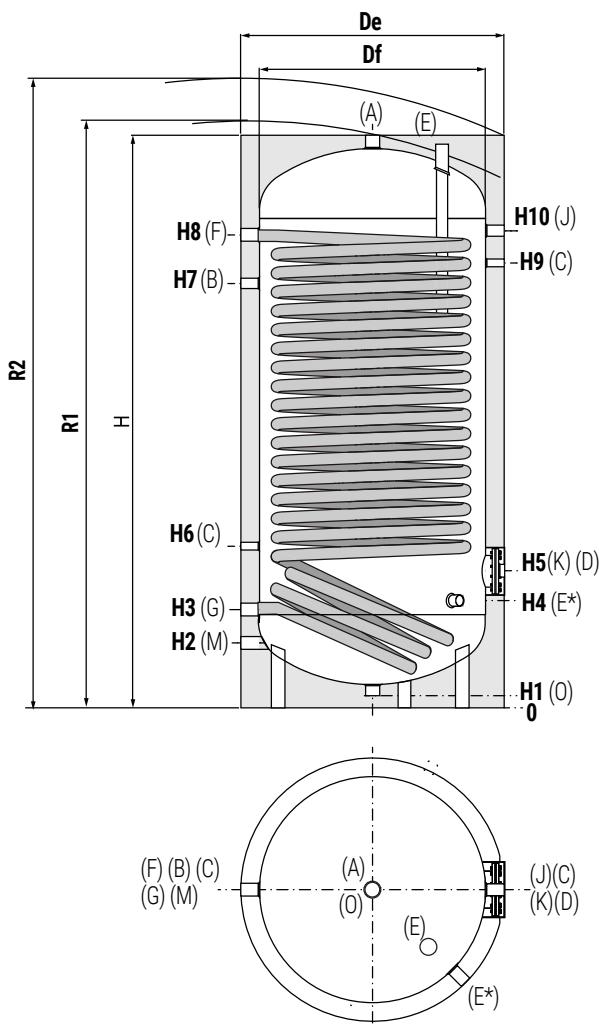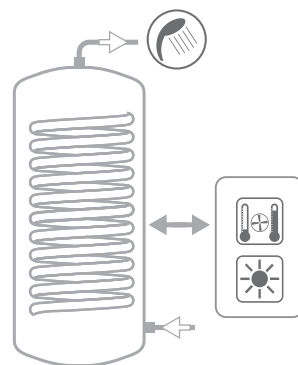

A	Výstup TUV
B	Otvor pre cirkuláciu
C	Konštrukčný otvor 1/2" F
D	Otvor pre elektrickú špirálu
E	Otvor pre horčíkovú anódu 1 1/4" F
F	Vstup do výmenníka 1 1/4" F
G	Výstup z výmenníka 1 1/4" F
K	Inšpekčný otvor
M	Vstup úžitkovej vody
O	Vypustenie 1 1/4" F, modely < 800Lt
P	Vypustenie 3/4" F, modely > 500Lt

BOLLY® 1 XL WB - PEVNÁ IZOLÁCIA

Model	Objem [lt]	Hmotn. [Kg]	Df	H	De	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H12	H13	H14	K	M	B	A	D
[mm]																Pripojenia F			
200	188,8	96	//	1440	550	1560	71	215	285	325	405	1055	1190	1190	Øi120/Øe180	3/4"	3/4"	1 1/4"	1 1/2"
300	290,5	130	//	1500	650	1650	71	241	321	381	431	1091	1211	1211	Øi120/Øe180	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
400	422	154	//	1780	700	1930	71	256	336	396	446	1316	1471	1471	Øi120/Øe180	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
500	497,4	174	//	1800	750	1960	71	266	346	411	466	1326	1486	1486	Øi120/Øe180	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"
800	789,4	264	750	2170	900	2360	101	338	418	483	538	1548	1808	1808	Øi170/Øe240	1"	1"	1 1/4"	2"
1000	1037,9	303	850	2230	1000	2460	89	359	439	499	559	1584	1829	1829	Øi170/Øe240	1 1/4"	1"	1 1/2"	2"

BOLLY® 1 XL WC - MÄKKÁ ZMONTOVATEĽNÁ IZOLÁCIA

Model	Objem	Hmotn.	Df	H	De	R1	R2	H1	H2	H3	H4	H5	H12	H13	H14	K	M	B	A	D
	[lt]	[Kg]	[mm]														Pripojenia F			
800	789,4	226	750	2190	950	2330	2400	101	338	418	483	538	1548	1808	1808	Øi170/Øe240	1"	1"	1 1/4"	2"
1000	1037,9	255	850	2250	1050	2420	2500	89	359	439	499	559	1584	1829	1829	Øi170/Øe240	1 1/4"	1"	1 1/2"	2"